



Syndicat Mixte de production d'eau potable
et de traitement des déchets du Gers

COMPTE RENDU ANNUEL ACTIVITE EAU 2024

- Présentation
- Organisation de la structure

La compétence Eau

Données d' ensemble :

- Organisation et financement de l' activité

Les sites d' exploitation :

- Les sites de production de l'eau et les réservoirs
- Bilan financier des Investissements et réalisation 2024
- Les volumes produits en 2024
- Les volumes distribués en 2024

Le coût du service

- Bilan financier de fonctionnement
- Coût d'exploitation production
- Coût d'exploitation distribution
- Coût d'investissement production
- Coût d'investissement distribution

Les services supports

- L'accompagnement de Trigone auprès des collectivités adhérentes

Les RPQS

- Secteur Arros
- Siaepl Vic-FEZENSAC
- Comité territorial Valence/Baïse
- Commune de Castéra Verduzan
- Comité territorial AUCH NORD

Le Syndicat Mixte Trigone

Une gestion publique en Régie

- Trigone, Syndicat Mixte Départemental d'eau potable, d'assainissement et de déchets a été créé en 2001, il est constitué de collectivités territoriales, de groupements de collectivités territoriales et du Conseil départemental du Gers.
- Une structure dédiée : la Société Publique Locale SPL-TRIGONE, chargée du transport des déchets ménagers du Gers
- Un mode de gestion en « régie »

Ses compétences

Dans le cadre de la mise en œuvre d' une politique départementale, le Syndicat Mixte s ' est doté des compétences :

➤ **La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés**

Dans le cadre de cette compétence définie par les articles L 2224-13 et suivants du CGCT, les collectivités ou groupement de collectivités adhèrent selon leur choix pour :

- La partie de cette compétence comprenant le traitement, les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui s'y rapportent, et la gestion des bas de quai de déchèteries, ou
- La partie de cette compétence comprenant le traitement, les opérations de transport qui s'y rapportent et les déchèteries, ou
- L'ensemble de la compétence collecte et traitement.

➤ **La production et distribution d'eau potable**

Dans le cadre de cette compétence définie par les articles L 2224-7 et suivants du CGCT, les collectivités ou groupement de collectivités adhèrent selon leur choix pour :

- la production d'eau potable destinée à la consommation humaine. Le contenu de cette compétence porte sur :
 - l'exploitation et la réalisation des installations, forages, captages et équipements de toute nature nécessaires à la production d'eau potable et son transport jusqu'aux points de mise en distribution,
 - l'exploitation et la réalisation des réseaux de transport, d'adduction et d'interconnexion avec tous autres réseaux situés sur le périmètre du Syndicat. ou
- la production, le transport et la distribution d'eau

➤ **Assainissement des eaux usées**

Dans le cadre de cette compétence définie par les articles L 2224-8 et suivants du CGCT, les collectivités ou groupement de collectivités adhèrent selon leur choix pour :

- L'assainissement collectif et non collectif des eaux usées, ou
- L'assainissement non collectif des eaux usées.

Ses adhérents

Il est composé de 3 collèges : Déchets, Eau et Assainissement

Le Collège Déchets est constitué :

De la communauté d'agglomération GRAND AUCH CŒUR DE GASCOGNE, du SIDEL, du SICTOM DE CONDOM, du SICTOM CENTRE, du SMCD SUD, du SICTOM OUEST, du SICTOM SUD-EST et du SICTOM EST.

Population desservie : 202 386 habitants

Le Collège Eau est constitué :

De la communauté d'agglomération GRAND AUCH CŒUR DE GASCOGNE, du Syndicat Mixte Pardiac Arros, du SIAEP de Beaumarchés, du SIAEP de Saint-Michel, du SIAEP de Vic-Fezensac, du Comité Territorial de Pléhaut

Un territoire : 95 communes du Gers et Rabastens (Hautes-Pyrénées) - 33 600 habitants concernés

Communes desservies sur le territoire du Grand Auch Cœur de Gascogne – Comité Territorial du Rambert (Augnax, Castillon Massas, Castin, Crastes, Duran, Lavardens, Leboulin, Merens, Mirepoix, Montaut les Créneaux, Montégut, Nougaroulet, Peyrusse Massas, Preignan, Puycasquier, Roquefort, Roquelaure, Saint lary, Sainte Christie, Tourrenquets)

Communes membres du Comité Territorial de Pléhaut (Ayguetinte, Beaucaire, Bezolles, Bonas, Castéra-Verduzan, Justian, Lagardère, Larroque Saint Sernin, Mansencome, Mourède, Roques, Rozes, Saint Paul de Baise, Valence sur Baise)

Le Collège Assainissement est constitué :

De la Communauté de Communes d'Artagnan en Fezensac, de la communauté d'agglomération GRAND AUCH CŒUR DE GASCOGNE (Communes de Augnax, Ayguetinte, Bonas, Castillon Massas, Castin, Crastes, Duran, Jegun, Lahitte, Lavardens, Leboulin, Merens, Mirepoix, Montaut les Créneaux, Montégut, Nougaroulet, Peyrusse Massas, Preignan, Puycasquier, Roquefort, Roquelaure, Saint lary, Sainte Christie, Tourrenquets, Castéra-Verduzan)

Organisation de la structure et répartition des emplois

Pour assurer la mission de service public, le Syndicat Mixte dispose d' un effectif de 101 emplois au 31/12/2024.

Principales modifications :


Evolution 2011-2012 : Crédation de poste d'opérateurs de tri pour l'extension des consignes de tri

Evolution 2012-2013 : 13 agents du service transport transférés à la SPL Trigone

Evolution 2016-2017 : + 11 agents pour les nouvelles compétences distribution eau et assainissement – 1 poste agent de déchetterie


Evolution 2018-2019 : + 22 agents relatifs au transfert de l'exploitation de 20 déchèteries par le SMCD Sud, Sictom Centre, Sidel, Sictom de Condom et Sictom Est à partir du 1^{er} janvier 2019.

SERVICE	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pôle technique	89	89	90	87	87	85
Pôle Administratif	11	11	11	11	11	11
Pôle Communication/prévention	5	5	5	5	4	5
Nb emplois	105	105	106	103	102	101

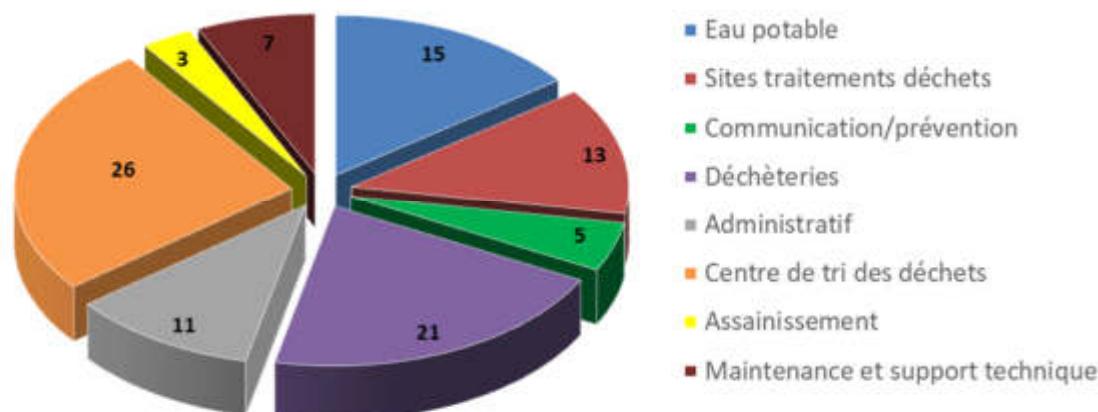


Sur les 101 emplois, 15 sont dédiés à 100% à l'activité eau, soit 15% des agents. Les charges de personnel non directement affectés à un budget, sont répartis à hauteur de 78% sur le budget déchets et 22% sur le budget Eau et Assainissement.

Compétence « Eau »

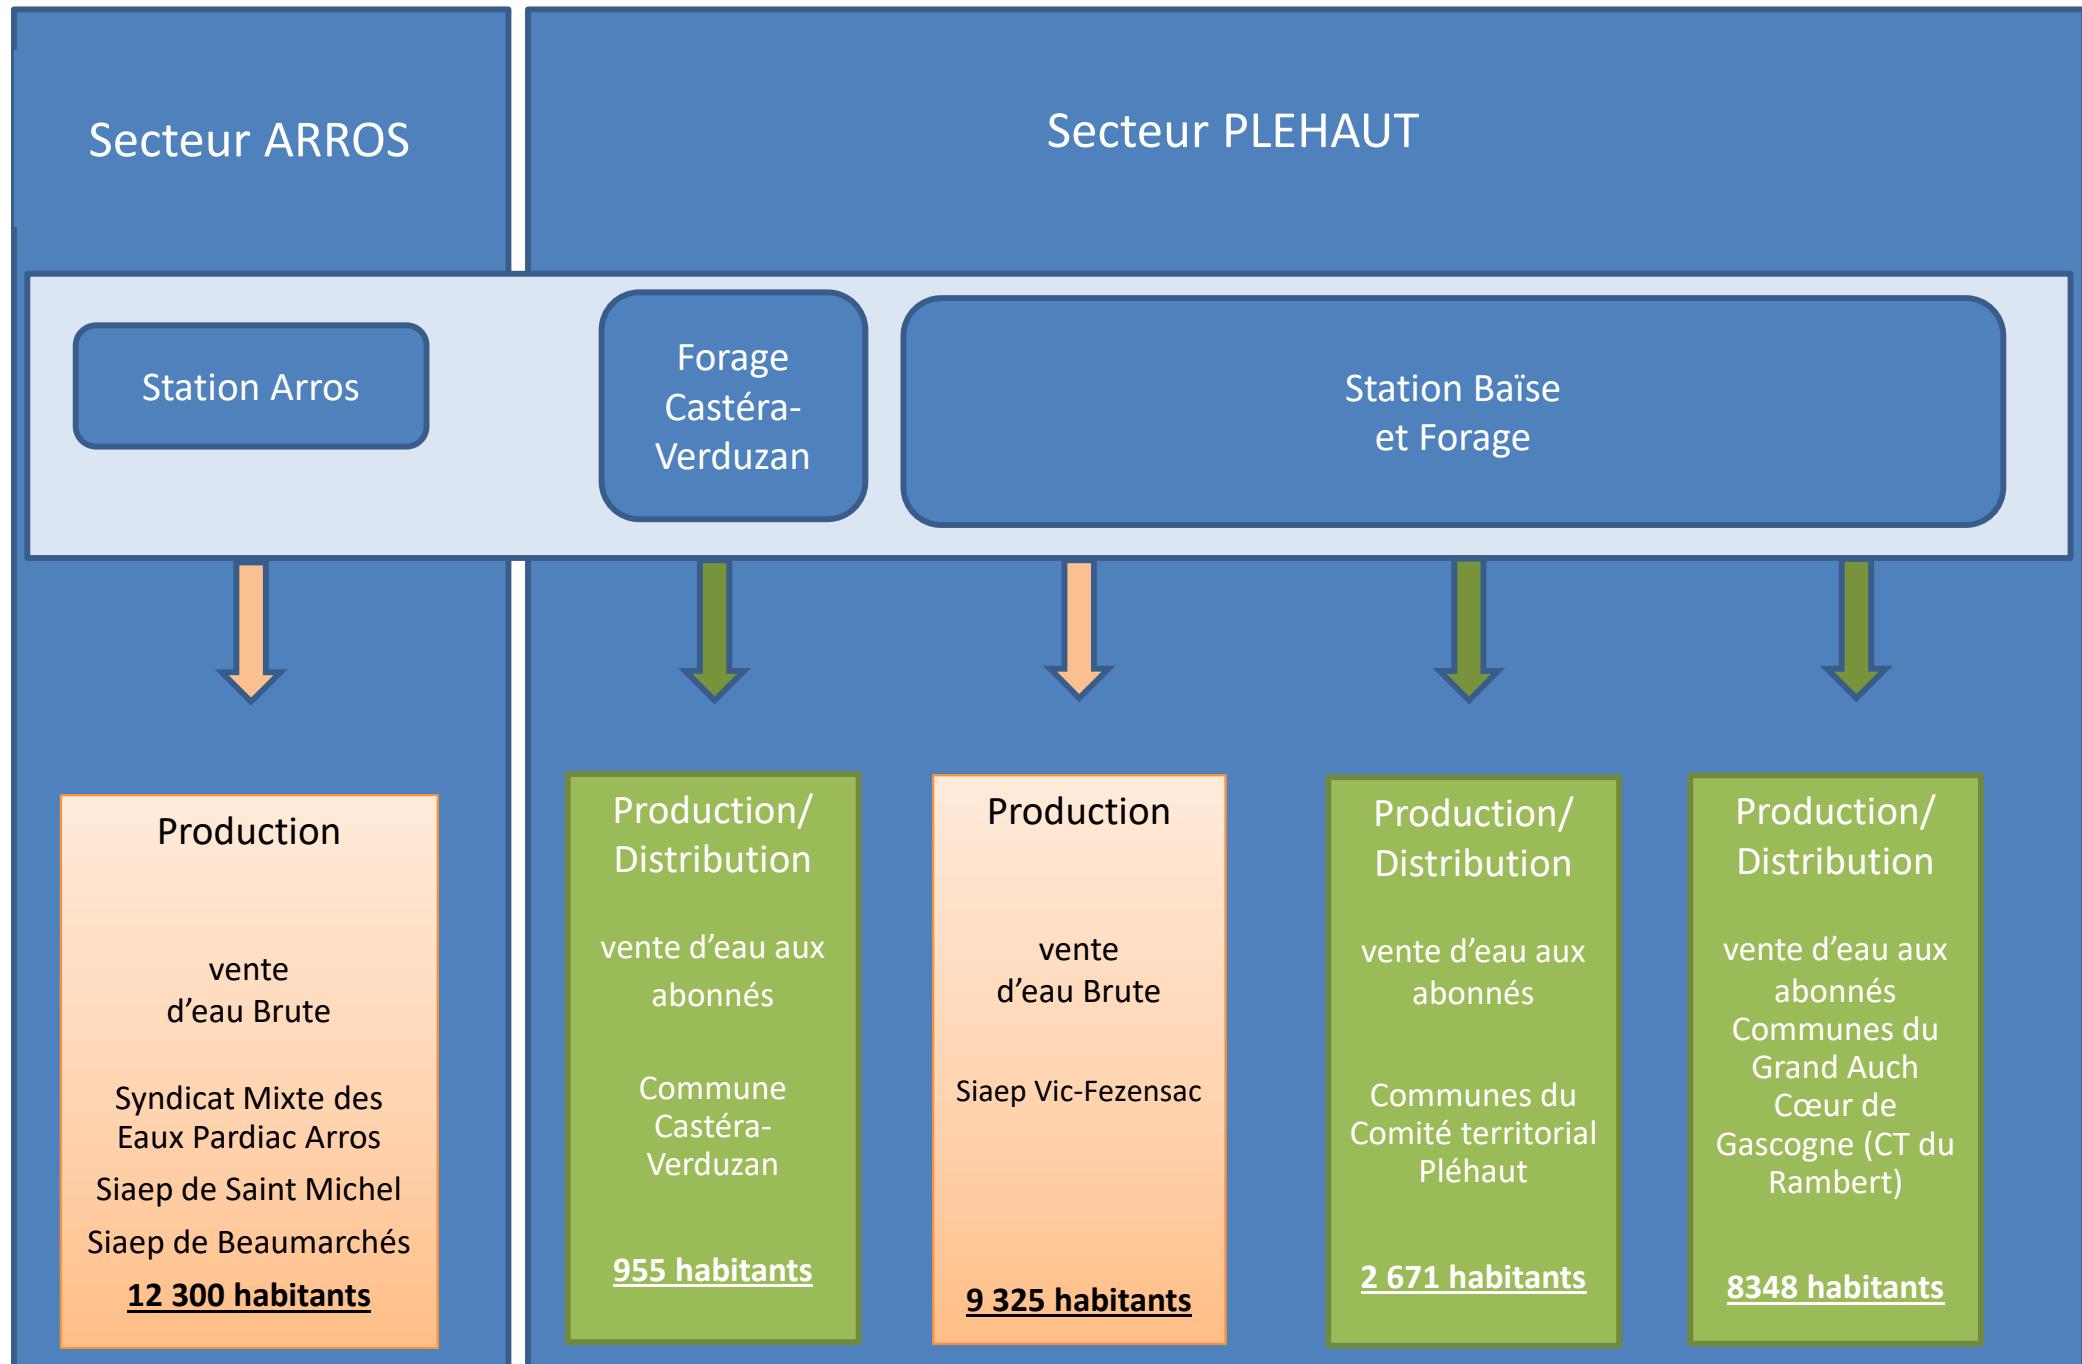

Les sites d'exploitation

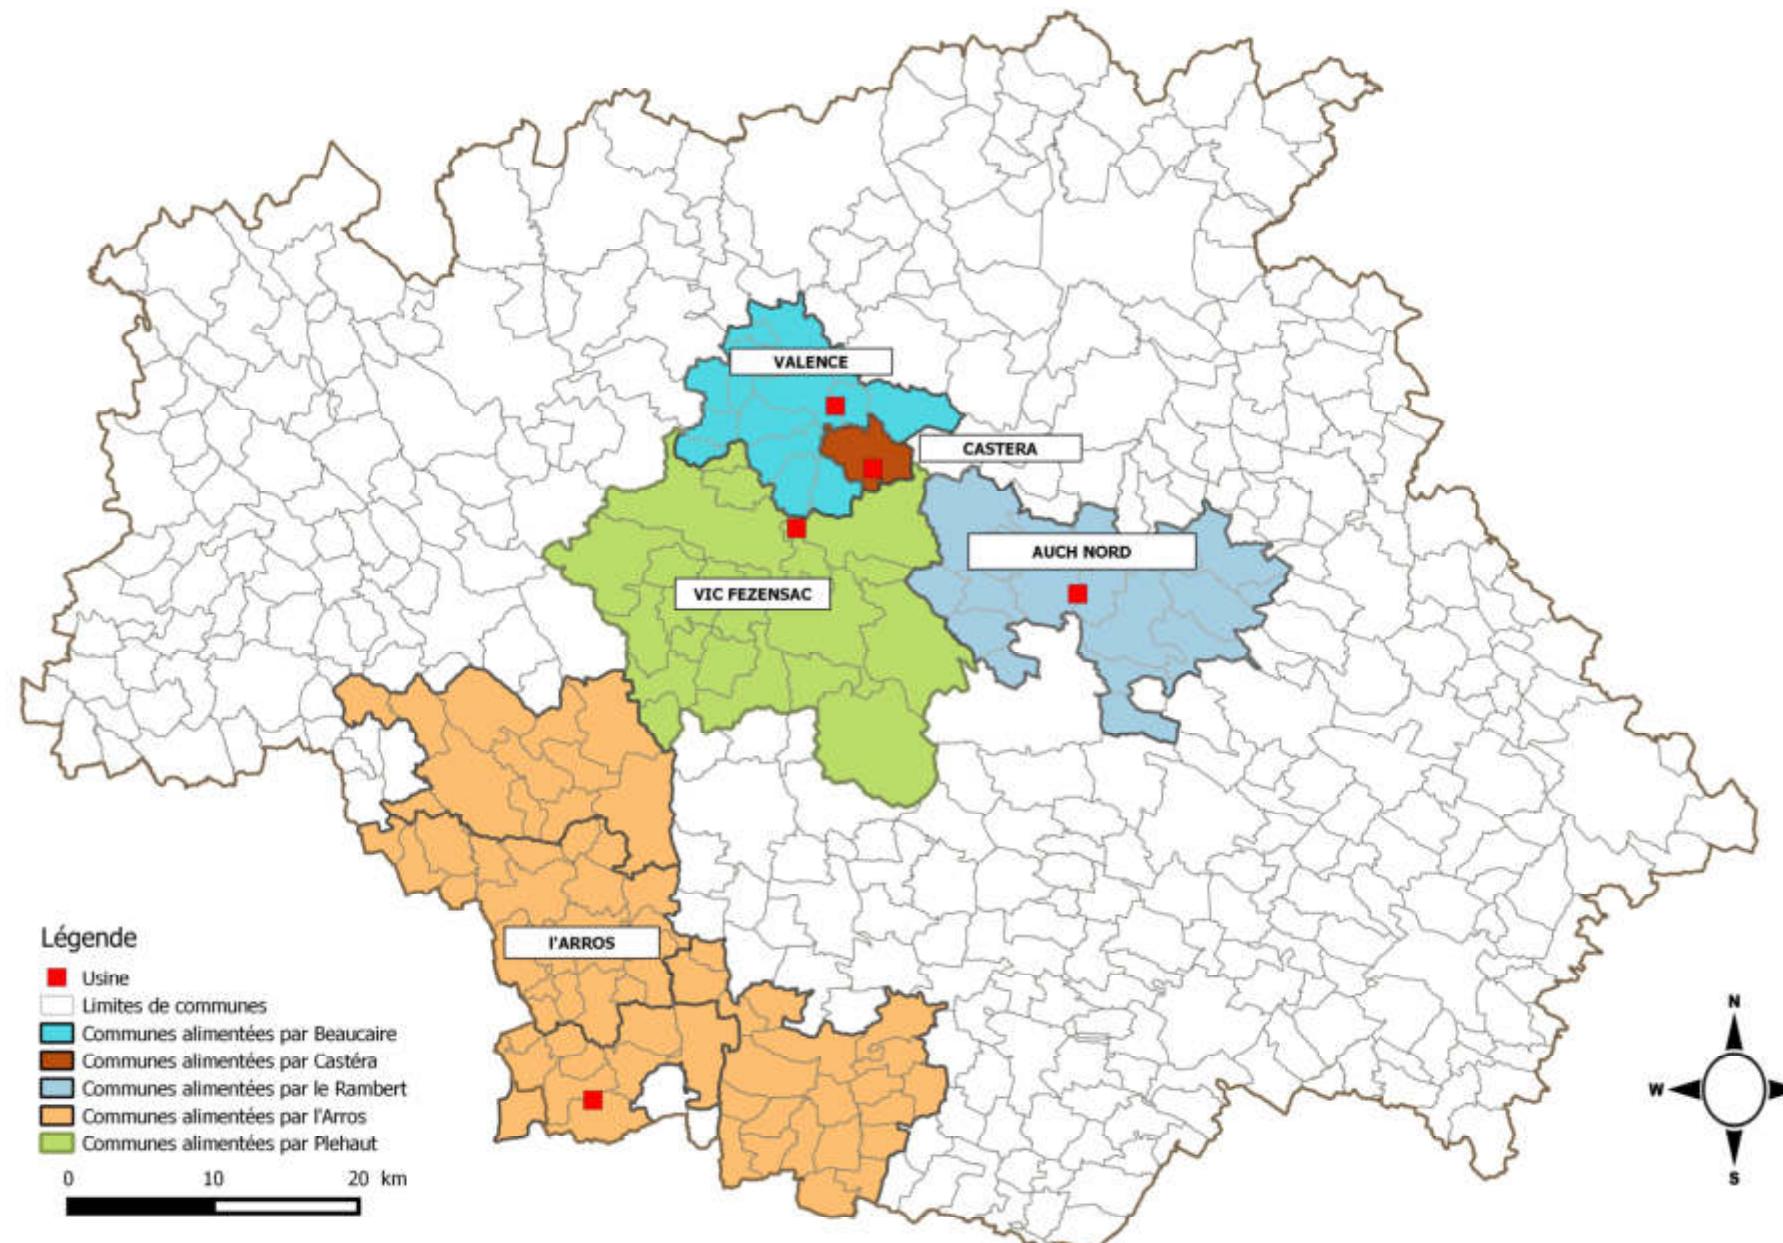

Raccordement du secteur d'Auch Nord à l'usine de Pléhaut

Fin des travaux d'interconnexion – Enveloppe globale du projet : 7 000 000 €HT – Dépenses 2024 : 45 461 € HT

Programme de construction d'un réservoir sur le site de Castillon-Massas

Construction d'un réservoir – Enveloppe Globale du projet : 3 600 000 €HT – Dépenses 2024 : 112 733 €HT

Programme de renouvellement des réseaux de distribution :

Programmation pluriannuelle de renouvellement de canalisations – Réalisation 2024 : 1 100 256 € HT

Programme de réhabilitation et mise en sécurité des réservoirs :

Programmation pluriannuelle de réhabilitation des réservoirs – Réalisation 2024 : 386 987 € HT


Schéma AEP et sectorisation : 38 011 €HT

Matériels d'exploitation de production et de distribution :


Renouvellement matériel de production : 82 585 € HT

Renouvellement matériel de distribution : 6 831 € HT

Entretien et remplacement véhicules de service : 88 147 €HT

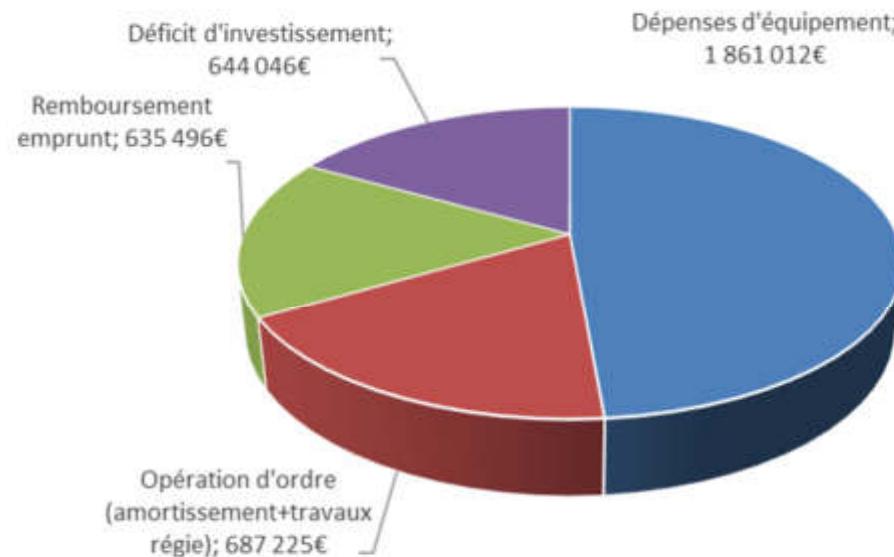


Dépenses (hors reste à réaliser) :
3 827 779 €

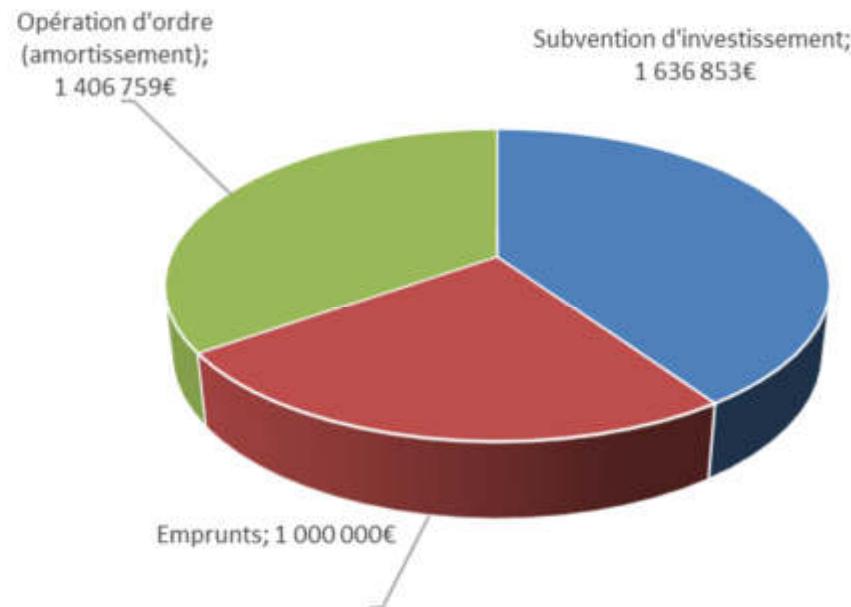

Recettes (hors reste à réaliser) :
4 043 613 €

Les volumes produits et comptabilisés

	Usine Arros	Usine et forage Pléhaut	Forage Castéra-Verduzan
Volume prélevé	1 467 018	1 767 567	78 192
Volume produit	1 398 609	1 691 584	76 143
Volume d'eau brute comptabilisé	1 397 859	809 895	
Volume consommé comptabilisé			628 926
Volume comptabilisé/volume produit	100%		81%

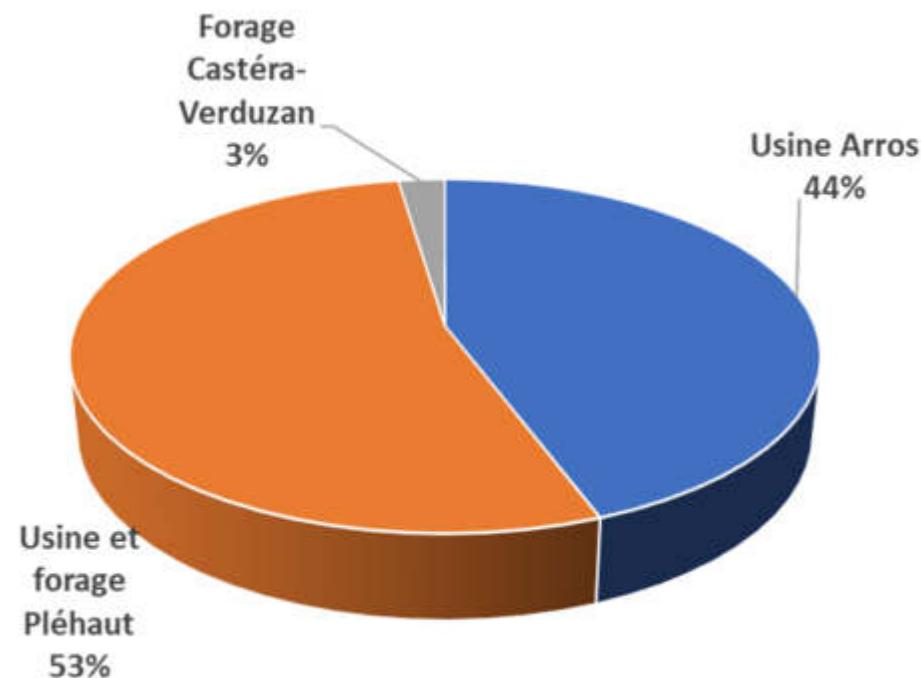


**Dépenses de fonctionnement : 4 622 906 €
(hors charges exceptionnelles)**



- 25% - Charges d'exploitation production
- 16% - Charges d'exploitation distribution
- 5% - Redevances Agence de l'Eau
- 9% - Taxes prélèvement (Agence de l'Eau, CACG)
- 4% - Bureau d'Etudes (PS et travaux régie)
- 35% - Charges d'investissement production
- 6% - Charges d'investissement distribution

**Recettes de fonctionnement : 4 659 530 €
(hors produits exceptionnels)**

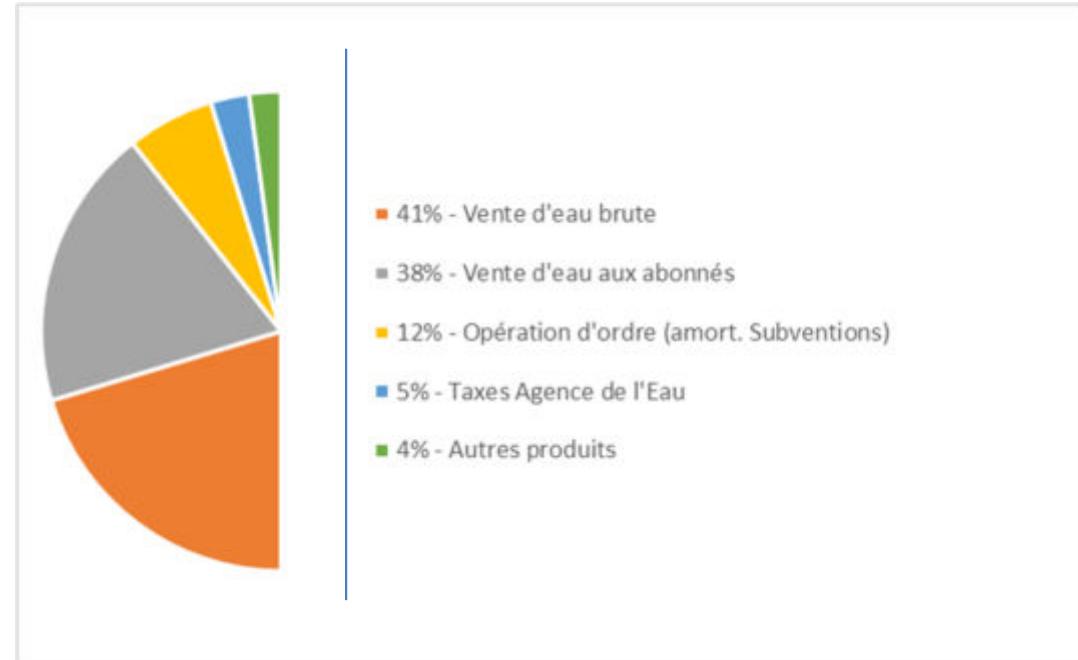

Les charges d'exploitation représentent 41% du total des charges. Le coût de construction et entretien des ouvrages représente environ 29% des dépenses, déduction faite des reprises de subventions. Les ventes d'eau représentent 79% du total des recettes.


Trigone a achevé le programme de renouvellement des usines de production sur son territoire; 2 usines ont été construites :

La première, sur le secteur de l'Arros, avec la construction en 2014 de l'usine de production à Villecomtal Sur Arros et alimentant en eau potable 3 syndicats : SIAEP de beaumarchés, SIAEP de Saint Michel et le Syndicat Mixte Pardiac-Arros.

La deuxième, sur le secteur de Pléhaut, avec la construction en 2019 de l'usine de production à Pléhaut et alimentant en eau potable le SIAEP de Vic-Fezensac, les abonnés du Comité Territorial de Valence-Sur-Baïse et depuis 2022, le Comité Territorial du Rambert (secteur Auch Nord).

L'usine de Pléhaut sécurise également l'alimentation en eau de la commune de Castéra-Verduzan.

Production 2024 : 3 166 336 m³ produit – Charges d'exploitation + taxes prélèvement : 1 557 098 €

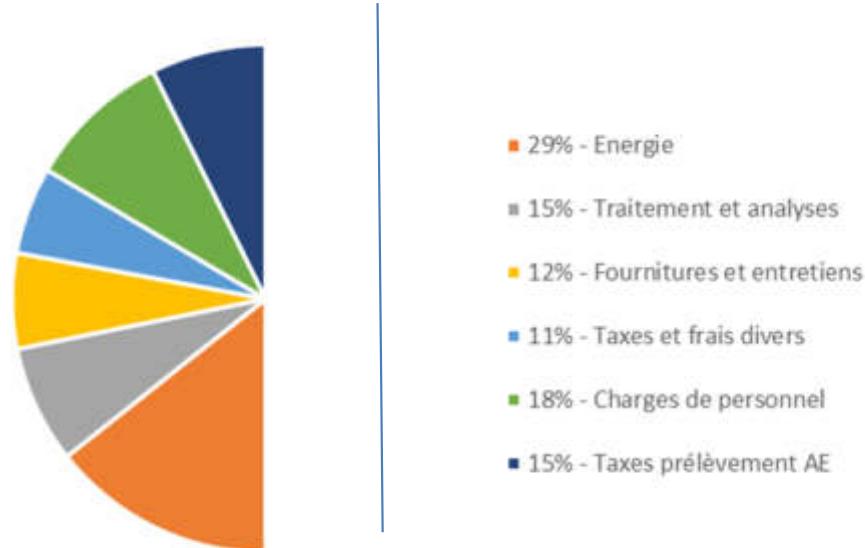


Coût moyen d'exploitation 2024 : 0,49 €HT/m³ produit

L'année 2017 a vu le démarrage de l'activité distribution en Régie dont l'objectif principal était le maintien du service mais également l'amélioration de la connaissance des réseaux aspect cartographiques, diagnostic des ouvrages et sectorisation des réseaux).

Le service est composé des 4 agents de distribution répartis en deux équipes: une pour les travaux d'urgence et l'autre pour les interventions auprès de la clientèle.

Volume comptabilisé 2024 : 628 926 m³ – Charges d'exploitation (hors taxes Agence Eau) : 743 495 €

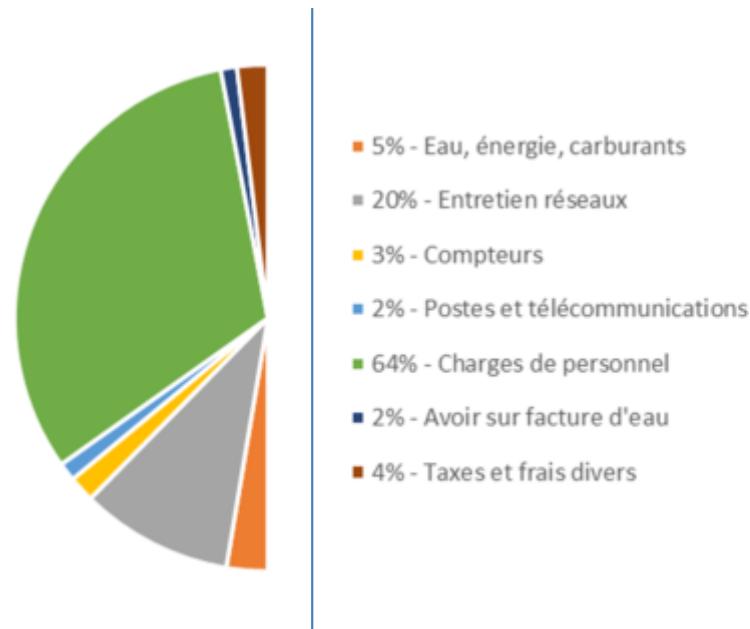

Coût moyen d'exploitation 2024 (hors redevance pollution) :
1,21€ HT/ m³ vendu


Les biens de production

Secteur Arros – Mise en service de la nouvelle usine de l'Arros en Mars 2014
Montant de l'investissement : 14 M€

Secteur Pléhaut – Mise en service de la nouvelle usine de Pléhaut en Juin 2019 – Réservoir et interconnexion en 2020
Montant de l'investissement : 14 M€

Secteur Auch Nord- Raccordement du secteur à l'usine d'eau potable de Pléhaut – en Juin 2022
Montant de l'investissement : 7 M€
Construction d'un réservoir sur la Commune de Castillon Massas – Mise en service prévue en 2025

Coût d'investissement 2024 (avec reprise subventions) : 1 067 329 €

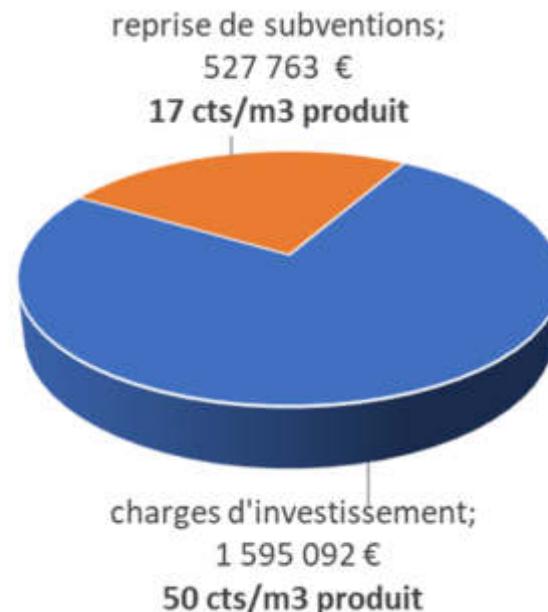


Coût moyen d'investissement 2024 de production :
0,34€ HT/ m³ produit

Les réseaux de distribution et réservoirs

Trigone a engagé un programme de renouvellement des réseaux de distribution d'eau potable et la réhabilitation des châteaux d'Eau.

Des enveloppes de renouvellement de canalisation ont été votés tant sur le secteur de Pléhaut que de Auch Nord. Il s'agit de programmes pluriannuels en vue de remplacer principalement les canalisations rejetant des CVM et celles en amiante-ciment. Ainsi, il est prévu des investissements à hauteur de 10 M€, avec des tranches annuelles de 1 M€.

Coût d'investissement 2024 (avec reprise de subventions): 263 398 €

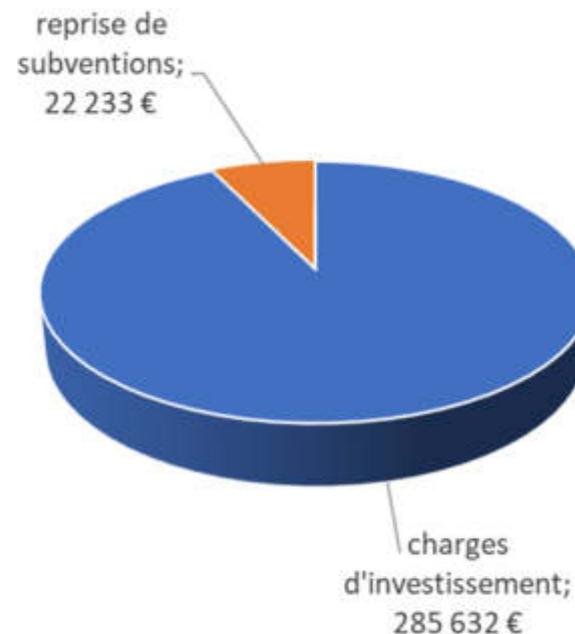

Coût moyen d'investissement 2024 de distribution :
0,41€ HT/ m³ vendu